

SZERELÉSI MÓD:



- A hő- és füstelvezető rendszerhez tartozó kábelek 30perces tűzállóságúak.
- A rajzon lévő távolságok léptékhelyesen mérhetők, a rajztechnikai korlátok figyelembe vételével.
- A terveken megadott védőcső méretek MŰ tip.csöveknél a belső átmérőt jelentik.
- Jelen terv a műszaki leírás, az erősáramú tervlapok és a szakági tervekkel együtt kezelendő.
- A terven megtalálhatók a füstelvezetésre számításba vett nyílászárók építész konszignációs jelei, mely alapján működtető szerkezetek elhelyezése történik.
- Ennek megváltoztatása esetén meg kell vizsgálni a nyitószerkezet elhelyezhetőségét.

MEGJEGYZÉSEK:

1. A hő- és füstelvezetőre számításba vett nyílászárók a tűzvédelmi szakérő és az építészeti adatszolgáltatás alapján történt (lásd: építési engedélyezési terv).
2. A kézi indító nyomógombok jelére a füstelvezető rendszer egyszerre működik.
3. A füstelvezető rendszer (a központ) áramszünet esetére megfelelő kapacitású beépített akkumulátorokkal rendelkezik.)
4. Betartandók a gyártói szerelési, karbantartási utasítások.

FÜSTELVEZETŐ RENDSZER ÖSSZEFÜGGÉSI TERVE

Típus: VELUX, Simon RWA

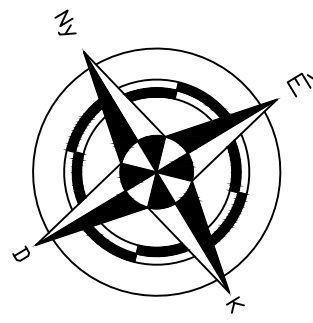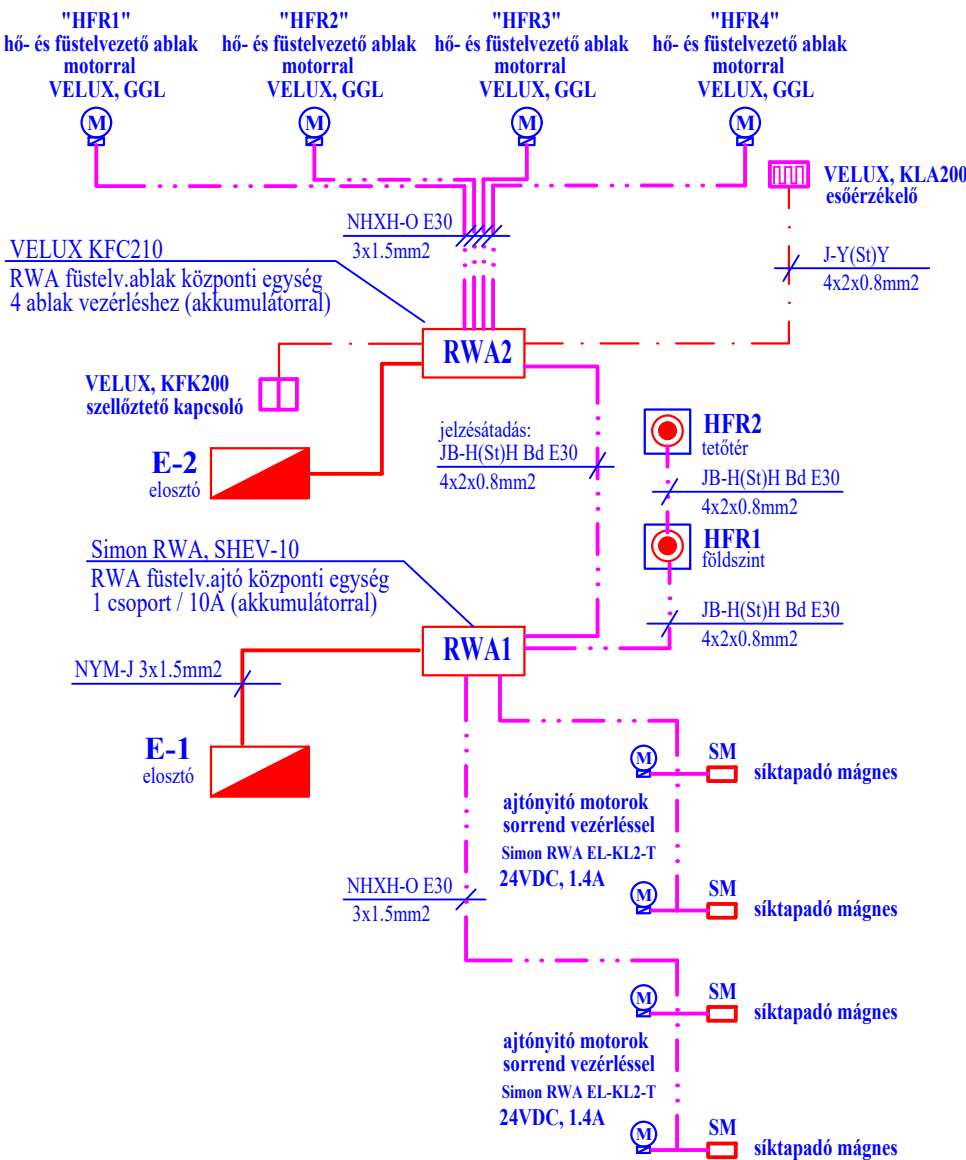

JELMAGYARÁZAT

	TERVEZETT FÜSTELVEZETŐ/LÉGUTÁNPÓTLÓ ABLAK/AJTÓNYITÓ MOTOR
	TERVEZETT FÜSTELVEZETŐ RENDSZER ELEM VÉSZKAPCSOLÓ (NARANCSSARGA) Típus: Simon, RWA HE-82
	TERVEZETT FÜSTELVEZETŐ RENDSZER ELEM SIKTAPADÓ MÁGNES Típus: ASSA ABLOY, FF-MGL-01500ALS-D
	TERVEZETT NORMÁL KÁBELNYOMVONAL NYM-J 3x1.5mm2, VEDŐCSÖBEN
	TERVEZETT TŰZÁLLÓ KÁBELNYOMVONAL NHXH-J E30 3x1.5mm2, TŰZÁLLÓ BILINCSEKKEL, téglabeton falra-födémre rögzítve
	TERVEZETT TŰZÁLLÓ JELZŐKÁBEL NYOMVONAL JB-Y(Si)Y E30 4x2x0.8mm2, TŰZÁLLÓ BILINCSEKKEL, téglabeton falra-födémre rögzítve
	HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZER KÖZPONT Simon RWA SHEV-10
	HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ RENDSZER KÖZPONT VELUX, KFC210

Tervező:	
TERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSSZERVEZŐ KFT.	
5008 Szolnok, Vörösmező u. 166., e-mail: rekonterv@rekonterv.hu Tel.: 30 / 921-3526, Fax.: 56 / 240-549	
Építőtér:	Bocskai István Református Oktatási Központ Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium 2314 Halásztelek, Rákóczi u. 17.
Generál tervező:	PAP TIBOR ÉPÍTÉSSIRODA KFT. 2750 Nagykőrös, Encsi u. 4.
Munka megnevezése:	ISKOLA TETŐTÉR BEÉPÍTÉSE
Építés helye:	2314 Halásztelek, hrs.:1217/43.
Rajz megnevezése:	Földszint - erős- és gyengeáramú villanszerelési alaprajz
Tervfajta:	VILLAMOS KIVITELI TERV
Munkaszám:	40/22.
Tervlap méretaránya:	1:50
Rajzszerző:	EV-01
Kelt:	2022.07.26.
Feladta villamos tervező:	NAGY ATTILA V/16-0678
Tervező munkatársa:	
Ez a dokumentum a Rekonterv Kft. tulajdona. Felhasználni, másolni csak a tulajdonos engedélyével szabad.	